


# 東京都流域下水道(北多摩二号処理区) 下水熱ポテンシャルマップ

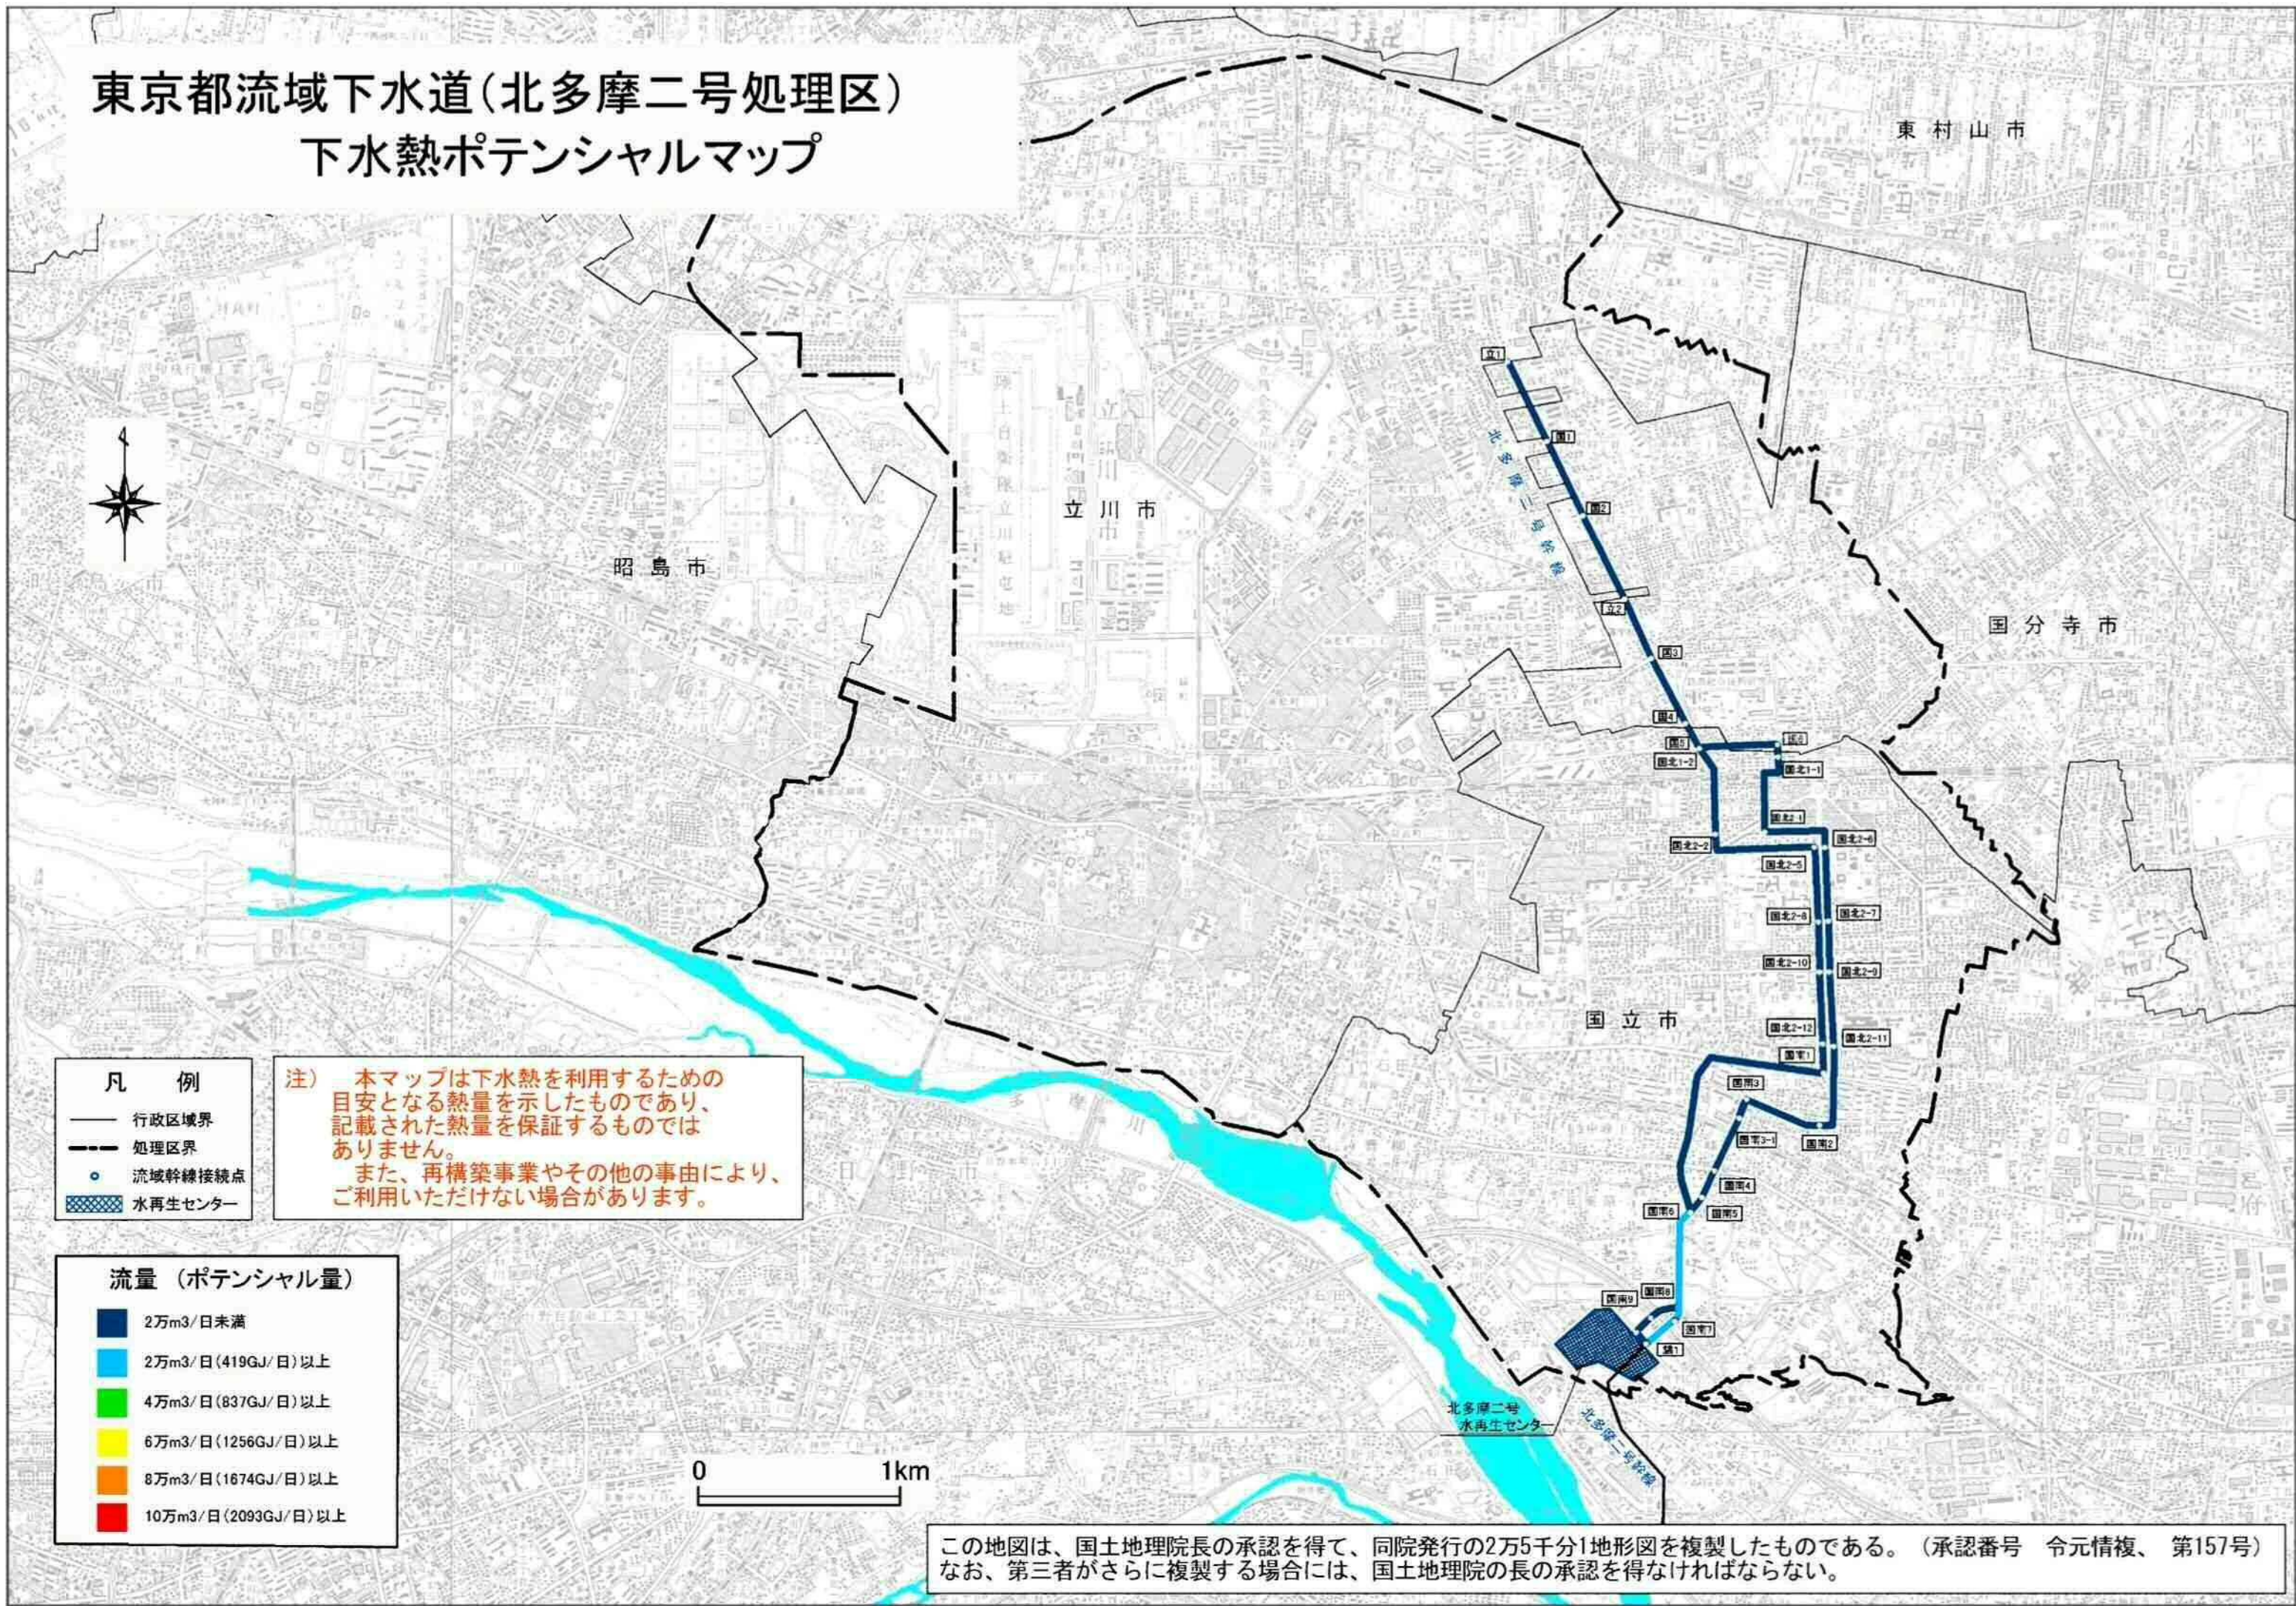

東村山市

立川市

昭島市

国分寺市

国立市

北多摩二号  
水再生センター

- 凡 例**
- 行政区境界
  - - - 処理区界
  - 流域幹線接続点
  - 水再生センター

注) 本マップは下水熱を利用するための目安となる熱量を示したものであり、記載された熱量を保証するものではありません。  
また、再構築事業やその他の事由により、ご利用いただけない場合があります。

**流量 (ポテンシャル量)**

■	2万m <sup>3</sup> /日未満
■	2万m <sup>3</sup> /日(419GJ/日)以上
■	4万m <sup>3</sup> /日(837GJ/日)以上
■	6万m <sup>3</sup> /日(1256GJ/日)以上
■	8万m <sup>3</sup> /日(1674GJ/日)以上
■	10万m <sup>3</sup> /日(2093GJ/日)以上

0 1km

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分1地形図を複製したものである。(承認番号 令元情複、第157号)  
なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。