




区部公共下水道（森ヶ崎処理区） 下水熱ポテンシャルマップ

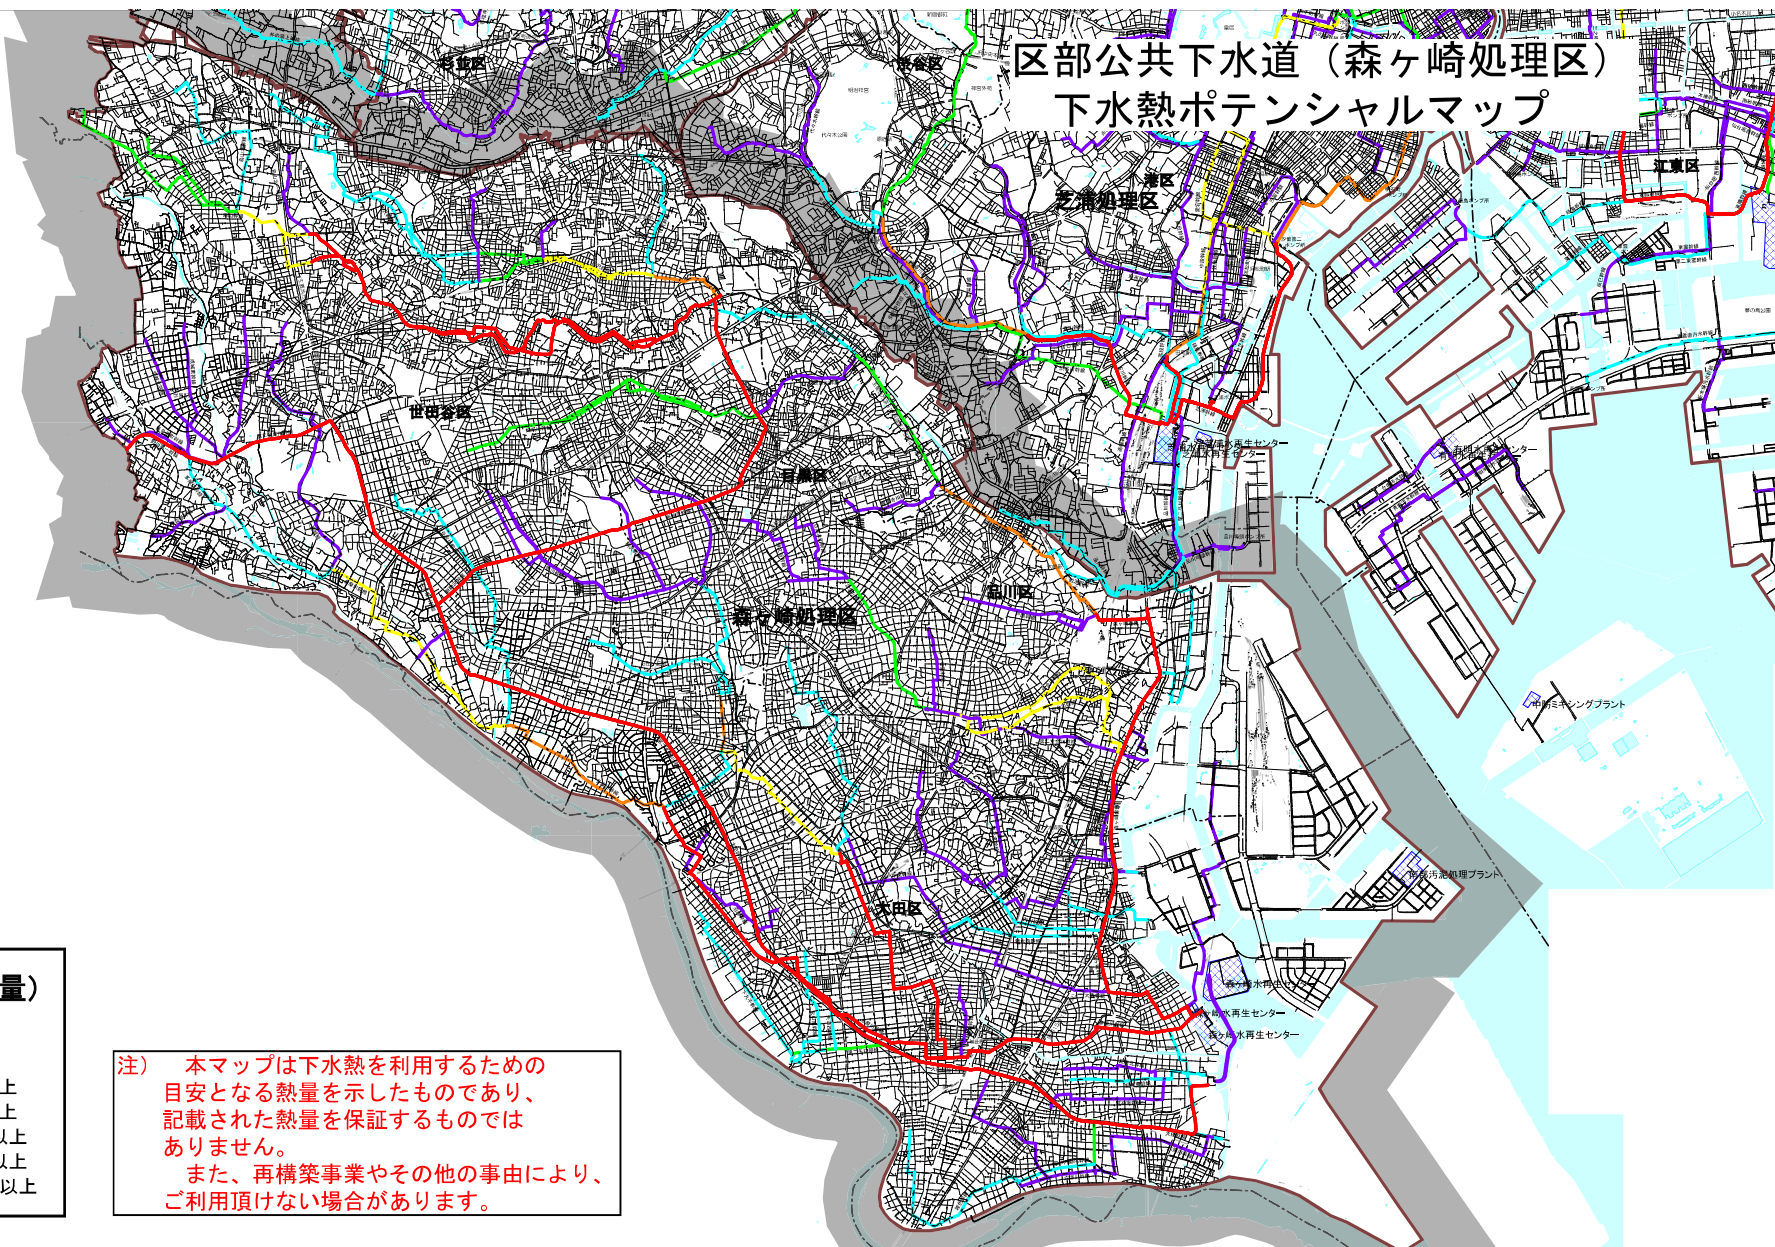

凡例

- 行政区域界
- 処理区界
- 水再生センター

流量(ポテンシャル量)

- 枝線
- 2万m³/日未満
- 2万m³/日(419GJ/日)以上
- 4万m³/日(837GJ/日)以上
- 6万m³/日(1256GJ/日)以上
- 8万m³/日(1674GJ/日)以上
- 10万m³/日(2093GJ/日)以上

注) 本マップは下水熱を利用するための
目安となる熱量を示したものであり、
記載された熱量を保証するものでは
ありません。
また、再構築事業やその他の事由により、
ご利用頂けない場合があります。

