


## 5 数字で見る東京の下水道


### 区部

#### 全体人口と下水道普及率の推移

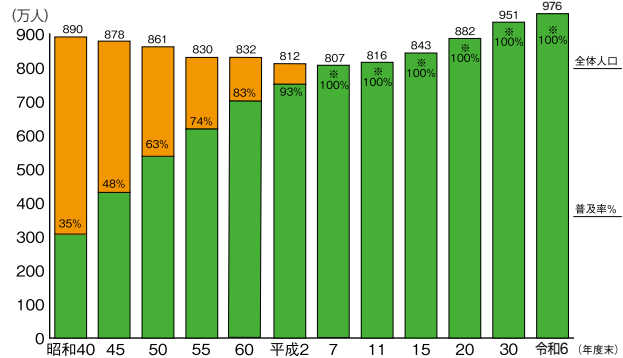

注1:普及率は、区部の普及率  
注2:全体人口は、総務局の統計資料  
注3:※印は普及率99.5%以上であり、100%概成としています。

#### 隅田川の水質と下水道整備

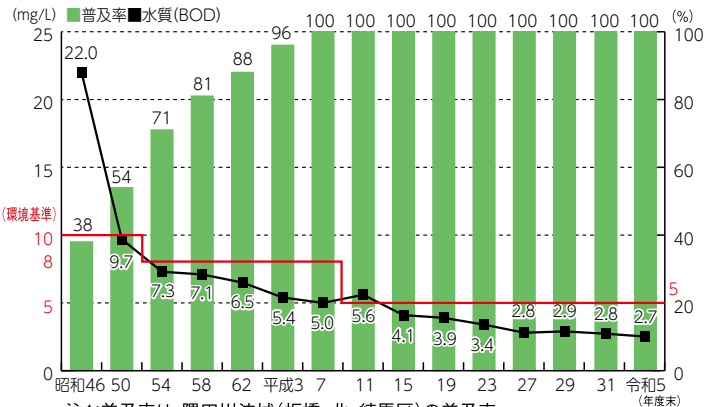

注1:普及率は、隅田川流域(板橋、北、練馬区)の普及率  
注2:水質は、小台橋地点の年間のBODの値(75%水質値)  
(環境局の資料をもとに作成)

#### 水再生センター放流水の平均水質

| (単位:mg/L) |      |      |          |
|-----------|------|------|----------|
| 項 目       | 流入水  | 放流水  | 放流水質基準   |
| BOD※      | 150  | 6    | 25       |
| COD※      | 85   | 9    | 35(15)   |
| 全窒素       | 31.9 | 11.3 | 30(20)   |
| 全りん       | 3.3  | 0.9  | 3.0(1.0) |

注: BOD、CODは水の汚れ(有機物)の指標です。

(令和6年度実績)  
13水再生センターの平均値です。  
( )内は高度処理を行っている水再生センターの水質基準です。


#### 水再生センター別下水及び汚泥処理の実績

| 実 績      |  | (令和6年度実績)     |           |                      |         |               |       |          |       |
|----------|--|---------------|-----------|----------------------|---------|---------------|-------|----------|-------|
|          |  | 下水処理量(m³)     |           | 汚泥処理量(m³)            |         | 脱水汚泥発生量(t)    |       | 汚泥焼却量(t) |       |
| 水再生センター等 |  | 年 間           | 1日平均      | 年 間                  | 1日平均    | 年 間           | 1日平均  | 年 間      | 1日平均  |
| 芝 浦      |  | 222,981,040   | 610,910   | 南プラへ圧送(森ヶ崎を経由)       |         |               |       |          |       |
| 三 河 島    |  | 155,503,670   | 426,040   | 砂町へ圧送                |         |               |       |          |       |
| 中 川      |  | 69,783,110    | 191,190   | 葛西へ圧送 (小菅を経由)        |         |               |       |          |       |
| み や ぎ    |  | 69,665,300    | 190,860   | 2,844,430            | 7,790   | 51,258        | 140   | 51,258   | 140   |
| 砂 町      |  | 165,953,790   | 454,670   | 1,062,160            | 2,910   | 東プラで脱水・焼却     |       |          |       |
| 東 プ ラ    |  | -----         | -----     | 18,202,536           | 49,870  | 228,313       | 626   | 196,438  | 538   |
| 有 明      |  | 5,257,720     | 14,400    | 砂町へ圧送                |         |               |       |          |       |
| 小 菅      |  | 75,286,140    | 206,260   | 葛西へ圧送                |         |               |       |          |       |
| 葛 西      |  | 107,719,990   | 295,120   | 11,946,620           | 32,220  | 125,252       | 410   | 149,901  | 410   |
| 落 合      |  | 116,549,960   | 319,310   | 砂町へ圧送 (みやぎ～三河島経由)    |         |               |       |          |       |
| 中 野      |  | 21,996,550    | 60,260    | 砂町へ圧送 (落合～みやぎ～三河島経由) |         |               |       |          |       |
| 浮 間      |  | 54,179,990    | 148,440   | 新河岸へ圧送               |         |               |       |          |       |
| 新 河 岸    |  | 188,006,430   | 515,090   | 7,702,297            | 19,960  | 123,468       | 338   | 123,468  | 338   |
| 森 ケ 崎    |  | 435,065,220   | 1,191,960 | 6,489,060            | 14,640  | 南プラへ圧送し、脱水・焼却 |       |          |       |
| 南 プ ラ    |  | -----         | -----     | 15,039,890           | 40,940  | 372,782       | 1,021 | 372,782  | 1,021 |
| 計        |  | 1,687,948,910 | 4,624,510 | 65,650,747           | 168,330 | 901,073       | 2,468 | 869,191  | 2,380 |

注:発生した脱水汚泥のうち、33,875t/年を東部スラッジプラントの炭化施設にて炭化処理しています。


### 多摩地域

#### 全体人口と下水道普及率の推移

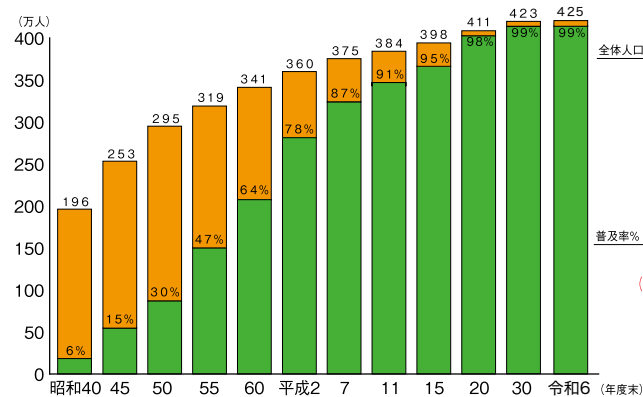

注1:普及率は、多摩地域の普及率  
注2:全体人口は、総務局の統計資料による。

#### 多摩川の水質と下水道整備

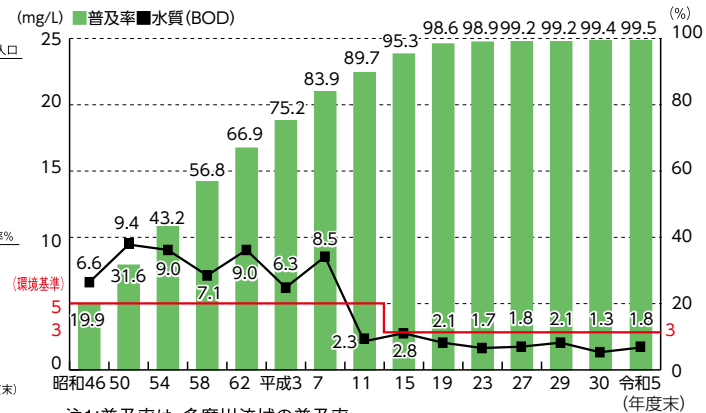

注1:普及率は、多摩川流域の普及率  
注2:水質は、多摩川原橋の年間のBODの値(75%水質値)  
(環境局の資料をもとに作成)

#### 市町村別下水道普及状況

|          | 八王子市 | 立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | 府中市 | 昭島市 | 調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 日野市 | 東村山市 | 国分寺市 | 国立市  | 福生市 |
|----------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|-----|
| 令和5年度普及率 | 99   | 100 | 100  | 100 | 98  | 100 | 100 | 100 | 99  | 100  | 100 | 96  | 100  | ※100 | ※100 | 100 |

|          | 狛江市 | 東大和市 | 清瀬市  | 東久留米市 | 武蔵村山市 | 多摩市  | 稲城市 | 羽村市  | あきる野市 | 西東京市 | 瑞穂町 | 日の出町 | 檜原村 | 奥多摩町 | 合 計 |
|----------|-----|------|------|-------|-------|------|-----|------|-------|------|-----|------|-----|------|-----|
| 令和5年度普及率 | 100 | 99   | ※100 | 100   | ※100  | ※100 | 99  | ※100 | 95    | ※100 | 98  | ※100 | 93  | 92   | 99  |

注 ※印は、普及率99.5%以上であり、100%概成とした。

#### 水再生センター放流水の平均水質

| (単位:mg/L) |      |     |        |
|-----------|------|-----|--------|
| 項 目       | 流入水  | 放流水 | 放流水質基準 |
| BOD※      | 150  | 3   | 25     |
| COD※      | 97   | 7   | -      |
| 全窒素       | 31.1 | 8.0 | 30     |
| 全りん       | 3.3  | 0.8 | 3.0    |

(令和6年度実績)  
7水再生センターの水量加重平均値です。  
※BOD、CODは水の汚れ(有機物)の指標です。

注 水質は速報値から算出

#### 水再生センター別下水及び汚泥処理の実績

| 実 績       |  | (令和6年度実績)   |           |                 |        |            |      |          |      |
|-----------|--|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|------|----------|------|
|           |  | 下水処理量(m³)   |           | 汚泥処理量(m³)       |        | 脱水汚泥発生量(t) |      | 汚泥焼却量(t) |      |
| 水再生センター等  |  | 年 間         | 1日平均      | 年 間             | 1日平均   | 年 間        | 1日平均 | 年 間      | 1日平均 |
| 野 川 処 理 区 |  | 89,916,640  | 246,350   | 区部森ヶ崎水再生センターで処理 |        |            |      |          |      |
| 北 多 摩 一 号 |  | 71,937,800  | 197,090   | 2,811,300       | 7,700  | 45,872     | 126  | 45,741   | 125  |
| 北 多 摩 二 号 |  | 38,761,120  | 106,200   | 897,470         | 2,460  | 20,958     | 57   | 21,474   | 59   |
| 多 摩 川 上 流 |  | 60,840,350  | 166,690   | 2,429,420       | 6,660  | 54,324     | 149  | 54,356   | 149  |
| 南 多 摩     |  | 40,461,940  | 110,850   | 1,725,260       | 4,730  | 30,350     | 83   | 30,548   | 84   |
| 浅 川       |  | 30,918,930  | 84,710    | 641,220         | 1,760  | 23,618     | 65   | 23,154   | 63   |
| 八 王 子     |  | 62,786,860  | 172,020   | 1,652,280       | 4,530  | 40,712     | 112  | 40,688   | 111  |
| 清 瀬       |  | 85,901,780  | 235,350   | 2,694,580       | 7,380  | 63,599     | 174  | 63,631   | 174  |
| 流 域 分 小 計 |  | 391,608,780 | 1,072,910 | 12,851,530      | 35,210 | 279,433    | 766  | 279,592  | 766  |
| 合 計       |  | 481,525,420 | 1,319,260 | 12,851,530      | 35,210 | 279,433    | 766  | 279,592  | 766  |

注1:流域下水道管内のすべてのセンターに汚泥焼却施設が設置されています。  
注2:有効数字の端数処理の影響で計が一致しません。